


# 引込線無停電移替用圧縮コネクタ

関西電力送配電認定

無停電で低圧架空引込線と低圧架空補足線との張力のかかる個所に使用します。

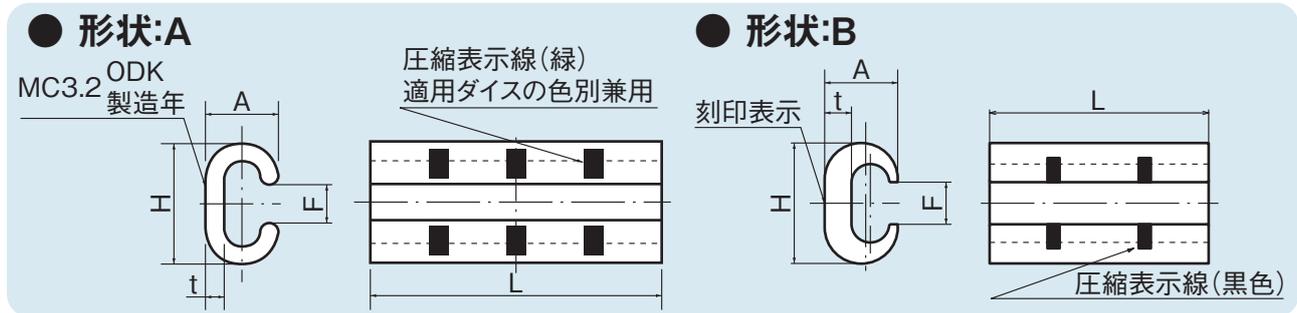


種類	形状	各部の寸法(mm)					圧縮箇所表示線色	適用工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
		A	F	H	L	t					
MC3.2	A	7.5	4.0	12.8	30	2.0	緑	K28 EK28	22	3	20
MC14	A	10.0	6.0	15.0	40	2.0	黄		28	4	20
MC22	B	12.0	7.0	20.0	36	4.4	黒	K240A BK240B EK240	40	2	10
MC38	B	15.3	8.5	26.5	38	5.0	黒		80	2	10
MC60	B	21.0	13.0	35.0	39	6.0	黒		120	4	10

材質:MC3.2・MC14はJIS H3300 銅及び銅合金継目無管  
MC22・MC38・MC60はJIS H3250 銅及び銅合金棒

# 無停電移替用圧縮コネクタ

九州電力送配電認定

低圧架空引込線において張力のかかる部分での圧縮接続や、無停電での引込線移替作業に用います。

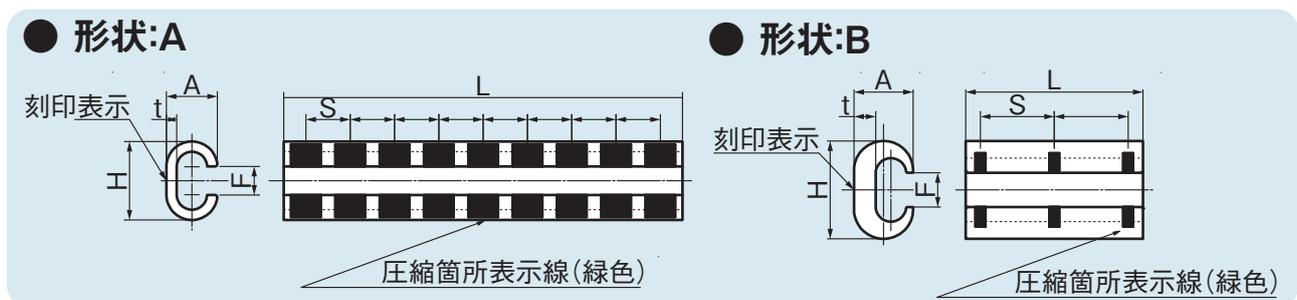

記号	形状	各部の寸法(mm)						適用工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
		A	F	H	L	S	t				
MC2.6-3.2	A	6.7	4.0	10.7	54.0	6.0	1.4	MY108 EH-2N	C8	8回	30
MC14-22	B	12.0	7.0	20.0	36.0	15.0	4.4	4.5トン系 8トン系 12トン系	W22(4.5トン系) U22(8・12トン系)	2回	10
MC38	B	15.3	8.5	26.5	38.0	16.0	5.0		W38(4.5トン系) U38(8・12トン系)	3回(4.5トン系) 2回(8・13トン系)	10
MC60	B	22.0	11.0	34.0	39.0	8.0	7.3	8トン系 12トン系	U60	4回	10

材質:JIS H3300 銅及び銅合金継目無管(MC 2.6-3.2のみ)  
JIS H3250 銅及び銅合金棒

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)  
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>